

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9, тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

С.В. Лисина

19.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/05840-25 - 52-20-06/05841-25 от 19.06.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул. Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 52-20-06/05840-25 - Вода питьевая централизованного водоснабжения

Проба № 52-20-06/05841-25 - Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 52-20-06/05840-25 - в/колонка, д. Ясная Поляна, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, д. Ясная Поляна, ул. Лесная, д. 2

Проба № 52-20-06/05841-25 - в/колонка, с. Большое Андосово, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, с. Большое Андосово, ул Колхозная, д. 46

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 52-20-06/05840-25 - 17.06.2025 09:10

Проба № 52-20-06/05841-25 - 17.06.2025 09:40

Ф.И.О., должность: Лисицын С.А., главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 52-20-06/05840-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 52-20-06/05841-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического

Протокол испытаний № 52-20-06/05840-25 - 52-20-06/05841-25 от 19.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000698 от 17 июня 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора: от 17 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 7402.6 170625 – 7403.6 170625

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
2	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 52-20-06/05840-25
Образец поступил 17.06.2025 13:10
дата начала испытаний 17.06.2025 13:20, дата окончания испытаний 19.06.2025 13:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 52-20-06/05841-25
Образец поступил 17.06.2025 13:10
дата начала испытаний 17.06.2025 13:20, дата окончания испытаний 19.06.2025 13:23

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:

Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/05840-25 - 52-20-06/05841-25 от 19.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



МП

С.Ю. Гребнева
23.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/05836-25 от 23.06.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина № 1, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, д. Ясная Поляна, в 0.3 км. юго-западнее восточной окраины в правобережье р. Анда

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.06.2025 09:00

Ф.И.О., должность: Лисицын С.А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000698 от 17 июня 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 17 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/05836-25 от 23.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 7397.б.х 170625

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
3	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
4	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
7	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 17.06.2025 13:10

дата начала испытаний 17.06.2025 13:10, дата окончания испытаний 23.06.2025 14:03

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,42±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	12,7±1,9	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,67±0,13	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	883±88	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,77±0,15	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	6,2±1,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.


Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 17.06.2025 13:10
дата начала испытаний 17.06.2025 13:20, дата окончания испытаний 19.06.2025 13:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:



Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/05836-25 от 23.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



МП

С.Ю. Гребнева

24.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/05838-25 от 24.06.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина №4, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, д. Владимировка, ул. Полевая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.06.2025 10:30

Ф.И.О., должность: Лисицын С.А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000698 от 17 июня 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 17 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 52-20-06/05838-25 от 24.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 7400.б.х 170625

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
3	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
4	Спектрофотометры, Unicо 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
7	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 17.06.2025 13:10

дата начала испытаний 17.06.2025 13:10, дата окончания испытаний 23.06.2025 14:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,52±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	8,1±1,2	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,67±0,13	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	493±59	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,61±0,12	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.


Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 17.06.2025 13:10
дата начала испытаний 17.06.2025 13:20, дата окончания испытаний 19.06.2025 13:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:



Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/05838-25 от 24.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



МП

С.Ю. Гребнева
23.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/05839-25 от 23.06.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина №5, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Ожиговка, в 0,5 км юго-восточнее села, левобережье р. Анда

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.06.2025 11:00

Ф.И.О., должность: Лисицын С.А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000698 от 17 июня 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 17 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/05839-25 от 23.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 7401.6.x 170625

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
3	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
4	Спектрофотометры, Unicо 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
7	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям


13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 17.06.2025 13:10 дата начала испытаний 17.06.2025 13:10, дата окончания испытаний 23.06.2025 14:11					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,63±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,30±0,08	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	8,6±1,3	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,67±0,13	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	624±62	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,93±0,19	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	5,5±1,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
Дополнительная информация: Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений. Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм. Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С					

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 17.06.2025 13:10
дата начала испытаний 17.06.2025 13:20, дата окончания испытаний 19.06.2025 13:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	KOE/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:



Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/05839-25 от 23.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



МП

С.Ю. Гребнева
23.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/05835-25 от 23.06.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина №3, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Малое Андосово, 0,7 км юго-восточнее кладбища, на правом берегу р. Анда левого притока р. Пьяна

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.06.2025 10:00

Ф.И.О., должность: Лисицын С.А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000698 от 17 июня 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 17 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/05835-25 от 23.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 7399.б.х 170625

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
3	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
4	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
7	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 17.06.2025 13:10
дата начала испытаний 17.06.2025 13:10, дата окончания испытаний 23.06.2025 14:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,48±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	10,1±1,5	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	634±63	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,69±0,14	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000


Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.
Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.
Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 17.06.2025 13:10
дата начала испытаний 17.06.2025 13:20, дата окончания испытаний 19.06.2025 13:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:



Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/05835-25 от 23.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"


Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9, тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

С.В. Лисина
19.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/05842-25 - 52-20-06/05844-25 от 19.06.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул. Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 52-20-06/05842-25 - Вода питьевая централизованного водоснабжения

Проба № 52-20-06/05843-25 - Вода питьевая централизованного водоснабжения

Проба № 52-20-06/05844-25 - Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 52-20-06/05842-25 - в/колонка, с. Малое Андосово, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, с. Малое Андосово, ул. Садовая, д. 1А

Проба № 52-20-06/05843-25 - в/колонка, д. Владимировка, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, д. Владимировка, ул. Полевая, д. 9

Проба № 52-20-06/05844-25 - в/колонка, д. Ожгибовка, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, с. Ожгибовка, ул. Ленина, д. 15

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 52-20-06/05842-25 - 17.06.2025 10:10

Проба № 52-20-06/05843-25 - 17.06.2025 10:40

Проба № 52-20-06/05844-25 - 17.06.2025 11:10

Ф.И.О., должность: Лисицын С.А., главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора:

Протокол испытаний № 52-20-06/05842-25 - 52-20-06/05844-25 от 19.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Проба № 52-20-06/05842-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,
Проба № 52-20-06/05843-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,
Проба № 52-20-06/05844-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000698 от 17 июня 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора: от 17 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 7404.6 170625 – 7406.6 170625

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
2	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 52-20-06/05842-25
Образец поступил 17.06.2025 13:10
дата начала испытаний 17.06.2025 13:20, дата окончания испытаний 19.06.2025 13:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 52-20-06/05843-25
Образец поступил 17.06.2025 13:10
дата начала испытаний 17.06.2025 13:20, дата окончания испытаний 19.06.2025 13:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	9	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 52-20-06/05844-25
Образец поступил 17.06.2025 13:10
дата начала испытаний 17.06.2025 13:20, дата окончания испытаний 19.06.2025 13:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	KOE/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/05842-25 - 52-20-06/05844-25 от 19.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru


ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83 149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП 

С.Ю. Гребнёва
23.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/05837-25 от 23.06.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина №2, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Большое Андосово, в 0,2 км южнее западной окраины села, на правом берегу р. Анда левого притока р. Пьяна

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.06.2025 09:30

Ф.И.О., должность: Лисицын С.А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000698 от 17 июня 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 17 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/05837-25 от 23.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 7398.б.х 170625

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
3	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
4	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
7	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 17.06.2025 13:10

дата начала испытаний 17.06.2025 13:10, дата окончания испытаний 23.06.2025 14:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,21±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,12±0,04	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	8,5±1,3	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,64±0,13	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	516±52	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,69±0,14	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	5,0±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:


Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 17.06.2025 13:10 дата начала испытаний 17.06.2025 13:20, дата окончания испытаний 19.06.2025 13:25					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/05837-25 от 23.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

С.В. Лисина

22.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/04529-25 от 22.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина №6, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Медяна, в 50 м на юг от д.20, по ул. Макарова

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.05.2025 10:15

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000531 от 7 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 15 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/04529-25 от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 5804.б.х 150525

10. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
3	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
4	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
5	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
6	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям


13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 15.05.2025 14:15 дата начала испытаний 15.05.2025 14:15, дата окончания испытаний 21.05.2025 16:18					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,74±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,69±0,17	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	5,7±0,9	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,63±0,33	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	540±54	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,41±0,28	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	7,6±2,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	0,005±0,003	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
Дополнительная информация: Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений. Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм. Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С					

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 14:15
дата начала испытаний 15.05.2025 14:30, дата окончания испытаний 19.05.2025 14:37

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:



Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/04529-25 от 22.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833


Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП 

С.В. Лисина
22.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/04528-25 от 22.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина №5, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Медяна, в 180 м. на юг от д. 63, ул. Вишневая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.05.2025 10:00

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000531 от 7 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 15 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/04528-25 от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 5803.б.х 150525

10. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
3	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
4	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
5	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
6	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 15.05.2025 14:15

дата начала испытаний 15.05.2025 14:15, дата окончания испытаний 21.05.2025 16:16

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,77±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,39±0,10	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	5,9±0,9	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,99±0,20	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	543±54	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,25±0,25	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	5,5±1,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.


Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 14:15
дата начала испытаний 15.05.2025 14:30, дата окончания испытаний 19.05.2025 14:36

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/04528-25 от 22.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

С.В. Лисина

22.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/04524-25 от 22.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина № 1, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Барятино, в 0,3 км севернее юго-западной окраины, на левом берегу р. Сура

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.05.2025 09:00

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000531 от 7 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 15 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/04524-25 от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 5799.б.х 150525

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
3	Спектрофотометры, Unicо 1201	WK 19121812106
4	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
5	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
6	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 15.05.2025 14:15

дата начала испытаний 15.05.2025 14:15, дата окончания испытаний 21.05.2025 16:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,21±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,13±0,04	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	4,0±0,6	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	1251±125	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,93±0,19	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	0,012±0,004	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.


Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Микробиологическая лаборатория					
Образец поступил 15.05.2025 14:15					
дата начала испытаний 15.05.2025 14:30, дата окончания испытаний 19.05.2025 14:35					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	KOE/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:



Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/04524-25 от 22.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

С.В. Лисина
22.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/04526-25 от 22.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул. Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина № 3, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Озерки, в 1,6 км. юго-восточнее церкви села, на левом берегу р. Сура

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.05.2025 09:30

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000531 от 7 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 15 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/04526-25 от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 5801.6.x 150525

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
3	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
4	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
5	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
6	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 15.05.2025 14:15

дата начала испытаний 15.05.2025 14:15, дата окончания испытаний 21.05.2025 16:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,82±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,12±0,04	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	3,5±0,5	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	419±50	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,61±0,12	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	0,009±0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

стр. 2 из 3


Протокол испытаний № 52-20-06/04526-25 от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Микробиологическая лаборатория					
Образец поступил 15.05.2025 14:15					
дата начала испытаний 15.05.2025 14:30, дата окончания испытаний 19.05.2025 14:37					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	8	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:



Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/04526-25 от 22.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9, тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

С.В. Лисина
22.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/04527-25 от 22.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул. Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина №4, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Языково, в 0,25 км. севернее северо-западной окраины, на левом берегу р. Сура

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.05.2025 09:45

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000531 от 7 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 15 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/04527-25 от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 5802.б.х 150525

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
3	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
4	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
5	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
6	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 15.05.2025 14:15

дата начала испытаний 15.05.2025 14:15, дата окончания испытаний 21.05.2025 16:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,18±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	1,5±0,2	Не более 7 (	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,61±0,12	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	463±56	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,48±0,10	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	5,0±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.


Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 14:15
дата начала испытаний 15.05.2025 14:30, дата окончания испытаний 19.05.2025 14:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:



Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/04527-25 от 22.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

С.В. Лисина
22.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/04525-25 от 22.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина №2, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Языково, в 0,5 км. северо-восточнее западной окраины д. Лекаревка, в 0,3 км юго-восточнее скважины №1, на левом берегу р. Сура

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.05.2025 09:15

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000531 от 7 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 15 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/04525-25 от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 5800.б.х 150525

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
3	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
4	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
5	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
6	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 14:15
дата начала испытаний 15.05.2025 14:15, дата окончания испытаний 21.05.2025 16:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,14±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	0,8±0,1	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,64±0,13	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	770±77	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,85±0,17	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	0,011±0,004	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000


Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.
Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.
Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 14:15
дата начала испытаний 15.05.2025 14:30, дата окончания испытаний 19.05.2025 14:36

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/04525-25 от 22.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

С.В. Лисина
22.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/04551-25 от 22.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул. Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопровод с. Языково, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Языково, ул. Октябрьская, д. 5, в/кран

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.05.2025 09:50

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000531 от 7 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 15 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/04551-25 от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 5809.б.х 150525

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
2	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
3	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
4	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 14:15
дата начала испытаний 15.05.2025 14:15, дата окончания испытаний 19.05.2025 14:24

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,73±0,15	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	5,2±1,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.
Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.
Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 14:15
дата начала испытаний 15.05.2025 14:30, дата окончания испытаний 19.05.2025 14:34

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	KOE/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/04551-25 от 22.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

С.В. Лисина

22.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/04531-25 от 22.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопровод с. Барятино, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Барятино, ул. Фролова, д.20, в/кран

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.05.2025 09:05

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000531 от 7 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 15 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/04531-25 от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 5806.б.х 150525

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Unicо 1201	WK 19121812106
2	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
3	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
4	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 14:15
дата начала испытаний 15.05.2025 14:15, дата окончания испытаний 19.05.2025 14:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,76±0,15	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	5,5±1,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 14:15
дата начала испытаний 15.05.2025 14:30, дата окончания испытаний 19.05.2025 14:32

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

 К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/04531-25 от 22.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



МП

С.В. Лисина

22.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/04548-25 от 22.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопровод д. Лекаревка, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, д. Лекаревка, в/кран

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.05.2025 09:20

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000531 от 7 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 15 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 52-20-06/04548-25 от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 5807.б.х 150525

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
2	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
3	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
4	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 14:15
дата начала испытаний 15.05.2025 14:15, дата окончания испытаний 19.05.2025 14:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,83±0,17	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	5,7±1,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.
Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.
Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 14:15
дата начала испытаний 15.05.2025 14:30, дата окончания испытаний 19.05.2025 14:32

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/04548-25 от 22.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

С.В. Лисица
22.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/04550-25 от 22.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул. Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопровод с. Озерки, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Озерки, ул. В. Борисова, д. 2, в/кран

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.05.2025 09:35

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000531 от 7 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 15 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/04550-25 от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 5808.б.х 150525

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
2	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
3	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
4	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 14:15
дата начала испытаний 15.05.2025 14:15, дата окончания испытаний 19.05.2025 14:23

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,67±0,13	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	5,0±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 14:15
дата начала испытаний 15.05.2025 14:30, дата окончания испытаний 19.05.2025 14:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

 К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/04550-25 от 22.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

С.В. Лисина
21.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/04523-25 от 21.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопровод с. Медяна, РЧВ, (водонапорная башня), Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Медяна

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.05.2025 10:30

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000531 от 7 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 15 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/04523-25 от 21.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 5805.б.х 150525

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
2	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
3	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
4	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 14:15
дата начала испытаний 15.05.2025 14:15, дата окончания испытаний 19.05.2025 14:21

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,80±0,16	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	5,7±1,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.


Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 14:15
дата начала испытаний 15.05.2025 14:30, дата окончания испытаний 19.05.2025 11:18

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/04523-25 от 21.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

С.В. Лисина

22.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/04552-25 от 22.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул. Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопровод с. Медяна, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Медяна, ул. Ленина, д. 6, в/кран

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.05.2025 10:05

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000531 от 7 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 15 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/04552-25 от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 5810.б.х 150525

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
2	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
3	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
4	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 14:15
дата начала испытаний 15.05.2025 14:15, дата окончания испытаний 19.05.2025 14:26

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,31±0,26	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	5,5±1,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 14:15
дата начала испытаний 15.05.2025 14:30, дата окончания испытаний 19.05.2025 14:37

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/04552-25 от 22.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

С.В. Лисина
22.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/04553-25 от 22.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул. Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопровод с. Медяна, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Медяна, ул. Революции, д. 20, в/кран

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.05.2025 10:20

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000531 от 7 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 15 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/04553-25 от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 5811.б.х 150525

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
2	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
3	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
4	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 14:15
дата начала испытаний 15.05.2025 14:15, дата окончания испытаний 19.05.2025 14:27

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,63±0,33	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	7,6±2,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 15.05.2025 14:15
дата начала испытаний 15.05.2025 14:30, дата окончания испытаний 19.05.2025 14:38

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	9	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/04553-25 от 22.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

С.Ю. Гребнева
29.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/07135-25 от 29.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)
2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75
Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75
3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения
4. Место отбора: скважина №2, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, с Столбищи, в 1,1 км юго-западнее центральной части села, в левобережье р. Анды
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 24.07.2025 10:10
Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025 14:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000798 от 22 июля 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 24 июля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/07135-25 от 29.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 8731.б.х 240725

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1.2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
3	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
4	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
5	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
6	Термостат, ТС-200 СПУ	52
7	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 24.07.2025 14:15 дата начала испытаний 24.07.2025 14:15, дата окончания испытаний 29.07.2025 11:10					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,36±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	11,7±1,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	908±91	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,61±0,12	Не более 5	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99
10	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000
Дополнительная информация: Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений. Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм. Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С					

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 52-20-06/07135-25 от 29.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 24.07.2025 14:15
дата начала испытаний 24.07.2025 14:30, дата окончания испытаний 28.07.2025 14:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:



К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/07135-25 от 29.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

С.Ю. Гребнева
28.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/07130-25 от 28.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/колонка, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, д Заря, ул Мира, д. 3

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.07.2025 10:40

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000798 от 22 июля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 24 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 52-20-06/07130-25 от 28.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 8734.б.х 240725

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
3	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
4	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 24.07.2025 14:15
дата начала испытаний 24.07.2025 14:15, дата окончания испытаний 25.07.2025 14:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,61±0,12	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	5,2±1,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 24.07.2025 14:15
дата начала испытаний 24.07.2025 14:30, дата окончания испытаний 28.07.2025 14:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

 К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/07130-25 от 28.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском,
Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



МП

С.Ю. Гребнева
29.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/07134-25 от 29.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина №1, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, д Заря, в 0,2 км. южнее центральной части деревни, в левобережье р. Анды-левого притока р. Пьяны

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.07.2025 10:00

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000798 от 22 июля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 24 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/07134-25 от 29.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 8730.б.х 240725

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Спектрофотометры, Unicо 1201	WK 19121812106
3	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
4	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
5	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
6	Термостат, ТС-200 СПУ	52
7	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 24.07.2025 14:15
дата начала испытаний 24.07.2025 14:15, дата окончания испытаний 29.07.2025 11:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,35±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	11,6±1,7	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	936±94	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,69±0,14	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.
Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.
Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Сг-Со) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 24.07.2025 14:15
дата начала испытаний 24.07.2025 14:30, дата окончания испытаний 28.07.2025 14:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	KOE/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:



К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/07134-25 от 29.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"


Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru


ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП 

С.Ю. Гребнева
29.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/07136-25 от 29.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина №3, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, с Старинское, в 0,7 км западнее северо-западной окраины села, в левобережье р. Анды- правого притока р. Пьяна

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.07.2025 10:20

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000798 от 22 июля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 24 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/07136-25 от 29.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 8732.б.х 240725

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
3	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
4	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
5	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
6	Термостат, ТС-200 СПУ	52
7	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 24.07.2025 14:15 дата начала испытаний 24.07.2025 14:15, дата окончания испытаний 29.07.2025 11:11					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,38±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	11,4±1,7	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	908±91	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,78±0,16	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
Дополнительная информация: Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений. Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм. Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С					

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 24.07.2025 14:15
дата начала испытаний 24.07.2025 14:30, дата окончания испытаний 28.07.2025 14:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

 К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/07136-25 от 29.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

С.Ю. Гребнева
28.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/07131-25 от 28.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/колонка, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, с. Столбищи, ул. Заречная, д. 31

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.07.2025 10:50

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000798 от 22 июля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 24 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 52-20-06/07131-25 от 28.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 8735.б.х 240725

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
3	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
4	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 24.07.2025 14:15 дата начала испытаний 24.07.2025 14:15, дата окончания испытаний 25.07.2025 14:26					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	5,2±1,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
Дополнительная информация: Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений. Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм. Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С					
Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 24.07.2025 14:15 дата начала испытаний 24.07.2025 14:30, дата окончания испытаний 28.07.2025 14:40					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

Ж/ К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/07131-25 от 28.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"


Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП 

С.Ю. Гребнева
28.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 52-20-06/07132-25 от 28.07.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. **Юридический адрес:** 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** в/колонка, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, с Старинское, ул. Озерная, д.7

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 24.07.2025 11:00

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №0600-000798 от 22 июля 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 24 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 52-20-06/07132-25 от 28.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 8736.б.х 240725

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
3	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
4	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 24.07.2025 14:15 дата начала испытаний 24.07.2025 14:15, дата окончания испытаний 25.07.2025 14:27					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,73±0,15	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	5,0±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
Дополнительная информация: Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений. Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм. Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С					
Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 24.07.2025 14:15 дата начала испытаний 24.07.2025 14:30, дата окончания испытаний 28.07.2025 14:40					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

 К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/07132-25 от 28.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9, тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

С.Ю. Гребнева
28.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/07133-25 от 28.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/колонка, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, с Старинское, ул. Колхозная, д. 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.07.2025 11:10

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000798 от 22 июля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 24 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 52-20-06/07133-25 от 28.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 8737.б.х 240725

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
3	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
4	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 24.07.2025 14:15
дата начала испытаний 24.07.2025 14:15, дата окончания испытаний 25.07.2025 14:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,64±0,13	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	5,2±1,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 24.07.2025 14:15
дата начала испытаний 24.07.2025 14:30, дата окончания испытаний 28.07.2025 14:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

 К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/07133-25 от 28.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"


Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП  С.Ю. Гребнева
29.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 52-20-06/07137-25 от 29.07.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)
2. **Юридический адрес:** 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75
Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75
3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** скважина №4, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, п. Буденовка, на южной окраине деревни, в 0,15 км от жилых домов, на водоразделе рек Пьяна и Анда
5. **Условия отбора:**
Дата и время отбора: 24.07.2025 10:30
Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025 14:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №0600-000798 от 22 июля 2025 г.
7. **Дополнительные сведения:**
Акт отбора от 24 июля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/07137-25 от 29.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 8733.б.х 240725

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Спектрофотометры, Unicо 1201	WK 19121812106
3	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
4	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
5	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
6	Термостат, ТС-200 СПУ	52
7	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 24.07.2025 14:15 дата начала испытаний 24.07.2025 14:15, дата окончания испытаний 29.07.2025 11:13					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,38±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,11±0,03	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	11,7±1,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	888±89	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,61±0,12	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
Дополнительная информация: Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений. Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм. Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С					

стр. 2 из 3

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 24.07.2025 14:15
дата начала испытаний 24.07.2025 14:30, дата окончания испытаний 28.07.2025 14:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:



К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/07137-25 от 29.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском,
Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

С.Ю. Гребнева
24.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/08530-25 от 24.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина № 5, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, д. Рыхловка, северная окраина деревни, в 100 м от существующих построек, левобережье р. Пьяна

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.09.2025 10:20

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.09.2025 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000980 от 16 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 16 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 52-20-06/08530-25 от 24.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 10902.6.x 160925

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1.2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Спектрофотометры, Unicо 1201	WK 19121812106
3	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
4	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
5	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
6	Термостат, ТС-200 СПУ	52
7	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 16.09.2025 13:45

дата начала испытаний 16.09.2025 13:45, дата окончания испытаний 24.09.2025 11:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,10±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,12±0,04	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	2,7±0,4	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,73±0,15	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Сухой остаток	мг/дм ³	1363±136	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,61±0,12	Не более 5	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99
10	Цветность	градус	5,0±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 52-20-06/08530-25 от 24.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 16.09.2025 13:45
дата начала испытаний 16.09.2025 14:00, дата окончания испытаний 18.09.2025 14:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:

 К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/08530-25 от 24.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском,
Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

МП

С.Ю. Гребнева
03.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/08770-25 от 03.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/колонка, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, д. Рыхловка, ул. Придорожная, д. 51

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.09.2025 10:40

Ф.И.О., должность: Лисицын С.А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.09.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-001021 от 30 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/08770-25 от 03.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 11440.б.х 300925

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Unicо 1201	WK 19121812106
2	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
3	Термостат, ТС-200 СПУ	52
4	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 30.09.2025 14:15
дата начала испытаний 30.09.2025 14:15, дата окончания испытаний 03.10.2025 14:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,64±0,13	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.
Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.
Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 30.09.2025 14:15
дата начала испытаний 30.09.2025 14:30, дата окончания испытаний 02.10.2025 14:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:

Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/08770-25 от 03.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

С.Ю. Гребнева
24.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/08527-25 от 24.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина № 2, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Лисья Поляна, в 0,5 км западнее центральной части села в левобережье р. Пьяна

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.09.2025 09:20

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.09.2025 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000980 от 16 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 16 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 52-20-06/08527-25 от 24.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 10899.б.х 160925

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1.2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
3	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
4	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
5	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
6	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
7	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 16.09.2025 13:45

дата начала испытаний 16.09.2025 13:45, дата окончания испытаний 24.09.2025 11:03

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,47±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,30±0,08	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	7,0±1,1	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,80±0,16	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Сухой остаток	мг/дм ³	522±52	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,69±0,14	Не более 5	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99
10	Цветность	градус	6,4±1,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределенность, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Сг-Со) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 16.09.2025 13:45 дата начала испытаний 16.09.2025 14:00, дата окончания испытаний 18.09.2025 14:10					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:

 К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/08527-25 от 24.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



МП

С.Ю. Гребнева
24.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/08529-25 от 24.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина № 4, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Можаров Майдан, в 120 м на юго-запад от д. 129 по ул. Ленина

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.09.2025 10:00

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.09.2025 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000980 от 16 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 16 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 52-20-06/08529-25 от 24.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 10901.б.х 160925

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
3	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
4	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
7	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 16.09.2025 13:45

дата начала испытаний 16.09.2025 13:45, дата окончания испытаний 24.09.2025 11:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,47±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,30±0,08	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	7,0±1,1	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,86±0,17	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Сухой остаток	мг/дм ³	531±53	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,94±0,19	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	5,2±1,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 16.09.2025 13:45
дата начала испытаний 16.09.2025 14:00, дата окончания испытаний 18.09.2025 14:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	11	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:

 К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/08529-25 от 24.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



МП

С.Ю. Гребнева
24.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/08528-25 от 24.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина № 3, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Можаров Майдан, в юго-западной части села, слева от дороги Пильна - Можаров Майдан в левобережье р. Пьяна

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.09.2025 09:40

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.09.2025 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000980 от 16 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 16 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 52-20-06/08528-25 от 24.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 10900.6.x 160925

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
3	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
4	Спектрофотометры, Unicо 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
7	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 16.09.2025 13:45 дата начала испытаний 16.09.2025 13:45, дата окончания испытаний 24.09.2025 11:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,47±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,29±0,07	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	7,0±1,1	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,64±0,13	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Сухой остаток	мг/дм ³	514±51	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,69±0,14	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	6,2±1,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
Дополнительная информация: Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений. Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм. Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С					

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 16.09.2025 13:45
дата начала испытаний 16.09.2025 14:00, дата окончания испытаний 18.09.2025 14:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:



К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/08528-25 от 24.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"


Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru


ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП  С.Ю. Гребнева
24.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/08526-25 от 24.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина № 1, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Арьевка, в 0,35 км севернее юго-западной окраины села в левобережье р. Пьяна

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.09.2025 09:00

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.09.2025 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000980 от 16 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 16 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 52-20-06/08526-25 от 24.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 10898.б.х 160925

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Спектрофотометры, Unicо 1201	WK 19121812106
3	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
4	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Термостат, ТС-200 СПУ	52
7	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 16.09.2025 13:45

дата начала испытаний 16.09.2025 13:45, дата окончания испытаний 24.09.2025 10:54

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,63±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,30±0,08	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	6,9±1,0	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,08±0,22	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Сухой остаток	мг/дм ³	503±50	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,94±0,19	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	6,7±2,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 16.09.2025 13:45
дата начала испытаний 16.09.2025 14:00, дата окончания испытаний 18.09.2025 14:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:

 К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/08526-25 от 24.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



МП

С.Ю. Гребнёва
03.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/08769-25 от 03.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/колонка, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Лисья Поляна, ул. Зеленая, д. 11

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.09.2025 10:20

Ф.И.О., должность: Лисицын С.А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.09.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-001021 от 30 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/08769-25 от 03.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 11439.б.х 300925

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
2	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
3	Термостат, ТС-200 СПУ	52
4	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 30.09.2025 14:15
дата начала испытаний 30.09.2025 14:15, дата окончания испытаний 03.10.2025 14:54

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.


Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 30.09.2025 14:15
дата начала испытаний 30.09.2025 14:30, дата окончания испытаний 02.10.2025 14:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	KOE/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/08769-25 от 03.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

С.Ю. Гребнева
03.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/08768-25 от 03.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/колонка, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Арьевка, ул. Молодежная, д. 2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.09.2025 09:40

Ф.И.О., должность: Лисицын С.А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.09.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-001021 от 30 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/08768-25 от 03.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 11438.б.х 300925

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Unicо 1201	WK 19121812106
2	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
3	Термостат, ТС-200 СПУ	52
4	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 30.09.2025 14:15
дата начала испытаний 30.09.2025 14:15, дата окончания испытаний 03.10.2025 14:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	5,0±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.


Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 30.09.2025 14:15
дата начала испытаний 30.09.2025 14:30, дата окончания испытаний 02.10.2025 14:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/08768-25 от 03.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

С.Ю. Гребнева
03.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/08766-25 от 03.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/колонка, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Можаров Майдан, ул. Ленина, д. 73

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.09.2025 09:15

Ф.И.О., должность: Лисицын С.А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.09.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-001021 от 30 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/08766-25 от 03.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 11437.б.х 300925

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Unicо 1201	WK 19121812106
2	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
3	Термостат, ТС-200 СПУ	52
4	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 30.09.2025 14:15
дата начала испытаний 30.09.2025 14:15, дата окончания испытаний 03.10.2025 14:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.
Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.
Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 30.09.2025 14:15
дата начала испытаний 30.09.2025 14:30, дата окончания испытаний 02.10.2025 14:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:

Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/08766-25 от 03.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



МП

С.Ю. Гребнева
03.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/08765-25 от 03.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/колонка, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Можаров Майдан, ул. Калинина, д. 95

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.09.2025 09:00

Ф.И.О., должность: Лисицын С.А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.09.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-001021 от 30 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/08765-25 от 03.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 11436.б.х 300925

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
3	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
4	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 30.09.2025 14:15
дата начала испытаний 30.09.2025 14:15, дата окончания испытаний 03.10.2025 14:51

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 30.09.2025 14:15
дата начала испытаний 30.09.2025 14:30, дата окончания испытаний 02.10.2025 14:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:

Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/08765-25 от 03.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9, тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

С.Ю. Гребнева
07.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/09652-25 от 07.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина № 1, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Болобоново, в 100 м на юго-запад от д. 18 по ул. Северная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2025 09:00

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-001148 от 30 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 52-20-06/09652-25 от 07.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 12940.б.х 301025

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
3	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
4	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
7	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 30.10.2025 14:15

дата начала испытаний 30.10.2025 14:15, дата окончания испытаний 07.11.2025 08:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,72±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	4,4±0,7	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Сухой остаток	мг/дм ³	672±67	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,65±0,13	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	4,8±1,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 30.10.2025 14:15
дата начала испытаний 30.10.2025 14:30, дата окончания испытаний 01.11.2025 14:41

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:



К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/09652-25 от 07.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



МП

С.Ю. Гребнева
07.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/09655-25 от 07.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина № 2, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, примерно в 70 м на юг с. Мальцево

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2025 09:30

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-001148 от 30 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/09655-25 от 07.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 12941.б.х 301025

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
3	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
4	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
7	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 30.10.2025 14:15

дата начала испытаний 30.10.2025 14:15, дата окончания испытаний 07.11.2025 08:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,71±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	4,4±0,7	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,64±0,13	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Сухой остаток	мг/дм ³	681±68	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,69±0,14	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	4,3±1,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 30.10.2025 14:15
дата начала испытаний 30.10.2025 14:30, дата окончания испытаний 01.11.2025 14:42

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:



К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/09655-25 от 07.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

С.Ю. Гребнева
07.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/09656-25 от 07.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина № 3, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Деяново, примерно в 20 м на юго-восток от д. 2 по ул Ленина

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2025 10:00

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-001148 от 30 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 52-20-06/09656-25 от 07.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 12942.б.х 301025

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
3	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
4	Спектрофотометры, Unicо 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
7	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 30.10.2025 14:15

дата начала испытаний 30.10.2025 14:15, дата окончания испытаний 07.11.2025 09:01

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,71±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	4,3±0,6	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,61±0,12	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Сухой остаток	мг/дм ³	673±67	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,61±0,12	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	4,3±1,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 30.10.2025 14:15
дата начала испытаний 30.10.2025 14:30, дата окончания испытаний 01.11.2025 14:43

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:



К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/09656-25 от 07.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском,
Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru


ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



МП

С.Ю. Гребнева
07.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/09657-25 от 07.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина № 4, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, в 200 м на юго-запад от д. Большая Александровка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2025 10:30

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-001148 от 30 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 52-20-06/09657-25 от 07.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 12943.б.х 301025

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
3	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
4	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
7	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 30.10.2025 14:15

дата начала испытаний 30.10.2025 14:15, дата окончания испытаний 07.11.2025 09:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,70±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	4,3±0,6	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Сухой остаток	мг/дм ³	669±67	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,69±0,14	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	4,0±1,2	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределенность, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 30.10.2025 14:15
дата начала испытаний 30.10.2025 14:30, дата окончания испытаний 01.11.2025 14:48

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/09657-25 от 07.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 52-20-06/09657-25 от 07.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"


Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

С.Ю. Гребнева
07.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/09658-25 от 07.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина № 5, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, примерно в 240 м на северо-запад от д. Романовка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2025 11:00

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-001148 от 30 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 52-20-06/09658-25 от 07.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 12944.б.х 301025

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
3	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
4	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
7	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 30.10.2025 14:15

дата начала испытаний 30.10.2025 14:15, дата окончания испытаний 07.11.2025 09:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,72±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	4,4±0,7	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Сухой остаток	мг/дм ³	657±66	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,65±0,13	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	4,3±1,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределенность, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 30.10.2025 14:15
дата начала испытаний 30.10.2025 14:30, дата окончания испытаний 01.11.2025 14:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:



К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/09658-25 от 07.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"


Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

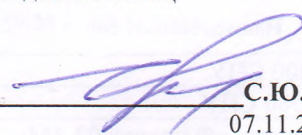
МП С.Ю. Гребнева
07.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/09659-25 от 07.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина № 6, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, д. Беловка, примерно в 45 м на северо-запад от д. 25 по ул. Ливанова

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2025 11:30

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-001148 от 30 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 52-20-06/09659-25 от 07.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 12945.б.х 301025

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
3	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
4	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
7	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 30.10.2025 14:15

дата начала испытаний 30.10.2025 14:15, дата окончания испытаний 07.11.2025 09:50

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,71±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	4,4±0,7	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Сухой остаток	мг/дм ³	656±66	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,73±0,15	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	3,8±1,1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 52-20-06/09659-25 от 07.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 30.10.2025 14:15
дата начала испытаний 30.10.2025 14:30, дата окончания испытаний 01.11.2025 14:50

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	8	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:



К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/09659-25 от 07.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"


Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

С.В. Лисина
01.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/09672-25 от 01.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопровод, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, д. Беловка, ул. Новая Линия, д. 79, в/колонка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2025 11:45

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-001148 от 30 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 52-20-06/09672-25 от 01.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 12951.6 301025

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 30.10.2025 14:15 дата начала испытаний 30.10.2025 14:30, дата окончания испытаний 01.11.2025 14:54					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/09672-25 от 01.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"


Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9, тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

С.В. Лисина

01.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/09671-25 от 01.11.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водопровод, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, д. Романовка, ул. Солнечная, д. 44, в/колонка

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 30.10.2025 11:15

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №0600-001148 от 30 октября 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 30 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 52-20-06/09671-25 от 01.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 12950.6 301025

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 30.10.2025 14:15 дата начала испытаний 30.10.2025 14:30, дата окончания испытаний 01.11.2025 14:53					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	8	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/09671-25 от 01.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

С.В. Лисина

01.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/09670-25 от 01.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопровод, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, д Большая Александровка, ул Луговая, д.16, в/колонка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2025 10:45

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-001148 от 30 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 52-20-06/09670-25 от 01.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 12949.6 301025

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749


12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 30.10.2025 14:15
дата начала испытаний 30.10.2025 14:30, дата окончания испытаний 01.11.2025 14:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/09670-25 от 01.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"


Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9, тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

С.В. Лисина

01.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/09668-25 от 01.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопровод, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Деяново, ул. Колхозная, д.1, в/колонка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2025 10:15

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-001148 от 30 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 52-20-06/09668-25 от 01.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 12948.6 301025

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9


Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 30.10.2025 14:15

дата начала испытаний 30.10.2025 14:30, дата окончания испытаний 01.11.2025 14:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/09668-25 от 01.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"


Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

С.В. Лисина

01.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/09667-25 от 01.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопровод, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Мальцево, ул. Молодежная, д. 14, в/колонка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2025 09:45

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-001148 от 30 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 52-20-06/09667-25 от 01.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 12947.6 301025

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 30.10.2025 14:15 дата начала испытаний 30.10.2025 14:30, дата окончания испытаний 01.11.2025 14:51					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/09667-25 от 01.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"


Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9, тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

С.В. Лисина

01.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/09665-25 от 01.11.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438) тел. 8319253400, email: jkh_pilna@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водопровод, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Болобоново, ул. Полевая, д. 15, в/колонка

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 30.10.2025 09:15

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №0600-001148 от 30 октября 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 30 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 52-20-06/09665-25 от 01.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"


Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"


Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



МП  С.Ю. Гребнева
03.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/03103-25 от 03.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: артезианская скважина № 1, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, д. Ясная Поляна, восточнее в 1,15 км.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.03.2025 09:30

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000386 от 27 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 27 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/03103-25 от 03.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 3801.б.х 270325

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
3	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
4	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
7	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям


13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 27.03.2025 14:45 дата начала испытаний 27.03.2025 14:45, дата окончания испытаний 03.04.2025 13:23					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,32±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	9,9±1,5	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	810±81	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,69±0,14	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
Дополнительная информация: Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений. Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм. Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С					

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 27.03.2025 14:45
дата начала испытаний 27.03.2025 15:00, дата окончания испытаний 31.03.2025 15:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	KOE/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/03103-25 от 03.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"


Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП  С.Ю. Гребнева
03.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/03106-25 от 03.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: артезианская скважина № 2, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, д. Ясная Поляна, восточнее в 0,65 км.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.03.2025 09:45

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000386 от 27 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 27 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 3802.6.x 270325

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
3	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
4	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
7	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 27.03.2025 14:45

дата начала испытаний 27.03.2025 14:45, дата окончания испытаний 03.04.2025 13:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,31±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	11,9±1,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	794±79	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,73±0,15	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределенность, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.


Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 27.03.2025 14:45
дата начала испытаний 27.03.2025 15:00, дата окончания испытаний 31.03.2025 14:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/03106-25 от 03.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru


ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП 

С.Ю. Гребнева
03.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/03108-25 от 03.04.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. **Юридический адрес:** 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** артезианская скважина № 3, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, д. Ясная Поляна, в 0.3 км. восточнее восточной окраины, правобережье р. Анда

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 27.03.2025 10:00

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №0600-000386 от 27 марта 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 27 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/03108-25 от 03.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 3803.б.х 270325

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
3	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
4	Спектрофотометры, Unicо 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
7	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 27.03.2025 14:45

дата начала испытаний 27.03.2025 14:45, дата окончания испытаний 03.04.2025 13:27

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,32±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	11,4±1,7	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	793±79	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,77±0,15	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.


Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 27.03.2025 14:45
дата начала испытаний 27.03.2025 15:00, дата окончания испытаний 31.03.2025 15:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:



Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/03108-25 от 03.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



МП

С.Ю. Гребнева
03.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/03105-25 от 03.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: артезианская скважина №4, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, д. Ясная Поляна, в 0,2 км восточнее восточной окраины, правобережье р. Анда

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.03.2025 10:15

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000386 от 27 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 27 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/03105-25 от 03.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 3804.6.х 270325

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
3	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
4	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
7	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 27.03.2025 14:45

дата начала испытаний 27.03.2025 14:45, дата окончания испытаний 03.04.2025 13:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,31±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	11,7±1,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	806±81	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,69±0,14	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.


Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 27.03.2025 14:45
дата начала испытаний 27.03.2025 15:00, дата окончания испытаний 31.03.2025 15:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:



Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/03105-25 от 03.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"


Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

С.Ю. Гребнева
03.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/03107-25 от 03.04.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. **Юридический адрес:** 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** артезианская скважина №5, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, д. Ясная Поляна, восточнее в 0,9 км.

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 27.03.2025 10:30

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №0600-000386 от 27 марта 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 27 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/03107-25 от 03.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 3805.б.х 270325

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
3	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
4	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
7	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 27.03.2025 14:45

дата начала испытаний 27.03.2025 14:45, дата окончания испытаний 03.04.2025 13:31

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,40±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,10±0,03	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	9,8±1,5	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	734±73	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,77±0,15	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.


Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 27.03.2025 14:45
дата начала испытаний 27.03.2025 15:00, дата окончания испытаний 31.03.2025 15:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/03107-25 от 03.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"


Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

С.Ю. Гребнева

03.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/03109-25 от 03.04.2025

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)
- Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75
Фактический адрес: 607490, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75
- Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения
- Место отбора: скважина, Нижегородская область, м.о. Пильнинский, с. Мамешево, в 350 м на запад от здания № 57 по ул. Новая Линия
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 27.03.2025 10:45
Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2025 14:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000386 от 27 марта 2025 г.
- Дополнительные сведения:
Акт отбора от 27 марта 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/03109-25 от 03.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 3806.б.х 270325

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя

(рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе

жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
3	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
4	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
7	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 27.03.2025 14:45

дата начала испытаний 27.03.2025 14:45, дата окончания испытаний 03.04.2025 13:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,08±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,10±0,03	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	1,6±0,2	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	644±64	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,81±0,16	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.


Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 27.03.2025 14:45
дата начала испытаний 27.03.2025 15:00, дата окончания испытаний 31.03.2025 15:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:



Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/03109-25 от 03.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru


ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9, тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

С.В. Лисина

31.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/03094-25 - 52-20-06/03095-25 от 31.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул. Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 52-20-06/03094-25 - Вода питьевая централизованного водоснабжения,

Проба № 52-20-06/03095-25 - Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 52-20-06/03094-25 – водопровод МУП "Городской жилфонд", в/колонка, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул. Урицкого, д. 64

Проба № 52-20-06/03095-25 – водопровод МУП "Городской жилфонд", в/колонка, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул. Ленина, д. 162

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 52-20-06/03094-25 - 27.03.2025 12:05

Проба № 52-20-06/03095-25 - 27.03.2025 12:20

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 52-20-06/03094-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 52-20-06/03095-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического

Протокол испытаний № 52-20-06/03094-25 - 52-20-06/03095-25 от 31.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000386 от 27 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора: от 27 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 3811.6 270325, 3812.6 270325

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
2	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 52-20-06/03094-25
Образец поступил 27.03.2025 14:45
дата начала испытаний 27.03.2025 15:00, дата окончания испытаний 31.03.2025 15:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	10	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 52-20-06/03095-25
Образец поступил 27.03.2025 14:45
дата начала испытаний 27.03.2025 15:00, дата окончания испытаний 31.03.2025 15:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:

Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/03094-25 - 52-20-06/03095-25 от 31.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9, тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

С.В. Лисина

31.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/03093-25, 52-20-06/03100-25 от 31.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул. Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 52-20-06/03093-25 - Вода питьевая централизованного водоснабжения,

Проба № 52-20-06/03100-25 - Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 52-20-06/03093-25 – водопровод МУП "Городской жилфонд", в/колонка, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул. Ленина, д. 105

Проба № 52-20-06/03100-25 – водопровод МУП "Городской жилфонд", в/колонка, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул. Калинина, д. 39

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 52-20-06/03093-25 - 27.03.2025 11:50

Проба № 52-20-06/03100-25 - 27.03.2025 11:35

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 52-20-06/03093-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 52-20-06/03100-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического

Протокол испытаний № 52-20-06/03093-25, 52-20-06/03100-25 от 31.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000386 от 27 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора: от 27 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 3809.6 270325, 3810.6 270325

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
2	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 52-20-06/03093-25
Образец поступил 27.03.2025 14:45
дата начала испытаний 27.03.2025 15:00, дата окончания испытаний 31.03.2025 15:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 52-20-06/03100-25
Образец поступил 27.03.2025 14:45
дата начала испытаний 27.03.2025 15:00, дата окончания испытаний 31.03.2025 15:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:

Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/03093-25, 52-20-06/03100-25 от 31.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru


ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9, тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

С.В. Лисина

31.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/03098-25 - 52-20-06/03099-25 от 31.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 75

Фактический адрес: 607490, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул. Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 52-20-06/03098-25 - Вода питьевая централизованного водоснабжения

Проба № 52-20-06/03099-25 - Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 52-20-06/03098-25 – водопровод МУП "Городской жилфонд", в/колонка, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, с. Мамешево, ул. Молодежная, д. 8,

Проба № 52-20-06/03099-25 – водопровод МУП "Городской жилфонд", в/колонка, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул. Революции, д. 27

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 52-20-06/03098-25 - 27.03.2025 11:00

Проба № 52-20-06/03099-25 - 27.03.2025 11:20

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 52-20-06/03098-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 52-20-06/03099-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического

Протокол испытаний № 52-20-06/03098-25 - 52-20-06/03099-25 от 31.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000386 от 27 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора: от 27 марта 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 3807.6 270325, 3808.6 270325

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
2	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 52-20-06/03098-25 Образец поступил 27.03.2025 14:45 дата начала испытаний 27.03.2025 15:00, дата окончания испытаний 31.03.2025 15:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3
Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 52-20-06/03099-25 Образец поступил 27.03.2025 14:45 дата начала испытаний 27.03.2025 15:00, дата окончания испытаний 31.03.2025 15:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	8	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:

Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/03098-25 - 52-20-06/03099-25 от 31.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru


Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

С.Ю. Гребнева
05.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/01451-25 от 05.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, п Южный

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.02.2025 10:00

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.02.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000238 от 26 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 27 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 52-20-06/01451-25 от 05.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 2161.б.х 270225

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
3	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
4	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
7	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 27.02.2025 13:15 дата начала испытаний 27.02.2025 13:15, дата окончания испытаний 05.03.2025 10:37					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, R=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,47±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,30±0,08	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	8,7±1,3	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,87±0,17	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	492±59	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,93±0,19	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	6,4±1,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
Дополнительная информация: Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений. Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С					
Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9					
Микробиологическая лаборатория					
Образец поступил 27.02.2025 13:15					
дата начала испытаний 27.02.2025 13:30, дата окончания испытаний 03.03.2025 13:35					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

 К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/01451-25 от 05.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

МП

С.Ю. Гребнева

05.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/01453-25 от 05.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, д Беловка, в 150 м на север от д. 26 по ул. Ливанова

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.02.2025 10:30

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.02.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000238 от 26 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 27 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 52-20-06/01453-25 от 05.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 2162.6.x 270225

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
 ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
 ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
 ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;
 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
3	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
4	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
7	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
 Санитарно-гигиеническая лаборатория
 Образец поступил 27.02.2025 13:15
 дата начала испытаний 05.03.2025 10:38, дата окончания испытаний 05.03.2025 10:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,44±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,54±0,14	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	6,9±1,0	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,34±0,27	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	410±49	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,17±0,23	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	5,5±1,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °C					
Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9					
Микробиологическая лаборатория					
Образец поступил 27.02.2025 13:15					
дата начала испытаний 27.02.2025 13:30, дата окончания испытаний 03.03.2025 13:35					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °C	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

 К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/01453-25 от 05.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

С.Ю. Гребнева
05.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/01456-25 от 05.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, обл, Нижегородская, м.о. Пильнинский, д, Беловка, в 400 м. на север от д. 26 по ул. Ливанова

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.02.2025 11:00

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.02.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000238 от 26 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 27 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 52-20-06/01456-25 от 05.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 2163.б.х 270225

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
 ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;
 ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
 ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;
 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, «Флюорат-02-3М»	4730
2	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
3	Иономер Ph-мет мультитест ИПЛ-301	590
4	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
5	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
6	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
7	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
 Санитарно-гигиеническая лаборатория
 Образец поступил 27.02.2025 13:15
 дата начала испытаний 27.02.2025 13:15, дата окончания испытаний 05.03.2025 10:41

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,54±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	7,0±1,1	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	453±54	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,40±0,08	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98,
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.
 Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С					
Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9					
Микробиологическая лаборатория					
Образец поступил 27.02.2025 13:15					
дата начала испытаний 27.02.2025 13:30, дата окончания испытаний 03.03.2025 13:35					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:



К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/01456-25 от 05.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9, тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

С.В. Лисина

03.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/01439-25 от 03.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. Юридический адрес: 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ. ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул. Ленина, д. 75

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопровод МУП "Городской жилфонд", колонка, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, с. Курмыш, ул Трудовая, д. 41

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.02.2025 11:30

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.02.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000238 от 26 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 27 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/01439-25 от 03.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2164.6 270225

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая.

Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
2	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 27.02.2025 13:15

дата начала испытаний 27.02.2025 13:30, дата окончания испытаний 03.03.2025 13:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/01439-25 от 03.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9, тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

С.В. Лисина

03.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/01443-25 от 03.03.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД" (ИНН 5226013748 ОГРН 1085229000438)

2. **Юридический адрес:** 607490, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ПИЛЬНИНСКИЙ, РП ПИЛЬНА, УЛ. ЛЕНИНА Д. 75

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, рп Пильна, ул. Ленина, д. 75

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водопровод МУП "Городской жилфонд", колонка, Нижегородская обл, м.о. Пильнинский, с. Курмыш, ул. Красноармейская, д. 25

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 27.02.2025 11:40

Ф.И.О., должность: Лисицын С. А. главный энергетик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛФОНД"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.02.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №0600-000238 от 26 февраля 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 27 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/01443-25 от 03.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2165.6 270225

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая.

Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
2	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9


Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 27.02.2025 13:15

дата начала испытаний 27.02.2025 13:30, дата окончания испытаний 03.03.2025 13:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/01443-25 от 03.03.2025